


給水給湯配管チェックシート

給水給湯配管システム（架橋ポリエチレン管／ポリブテン管）はその材質の特性上、長期間使用することで徐々に劣化し、いずれ寿命を迎えます。寿命を迎えると配管の破裂による漏水事故や配管接続部の止水機能の低下から漏水事故の危険性があります。給水給湯配管チェックシートをもとに定期的にその状態をチェックすることで異常を早期に発見し、事故を防止しましょう。

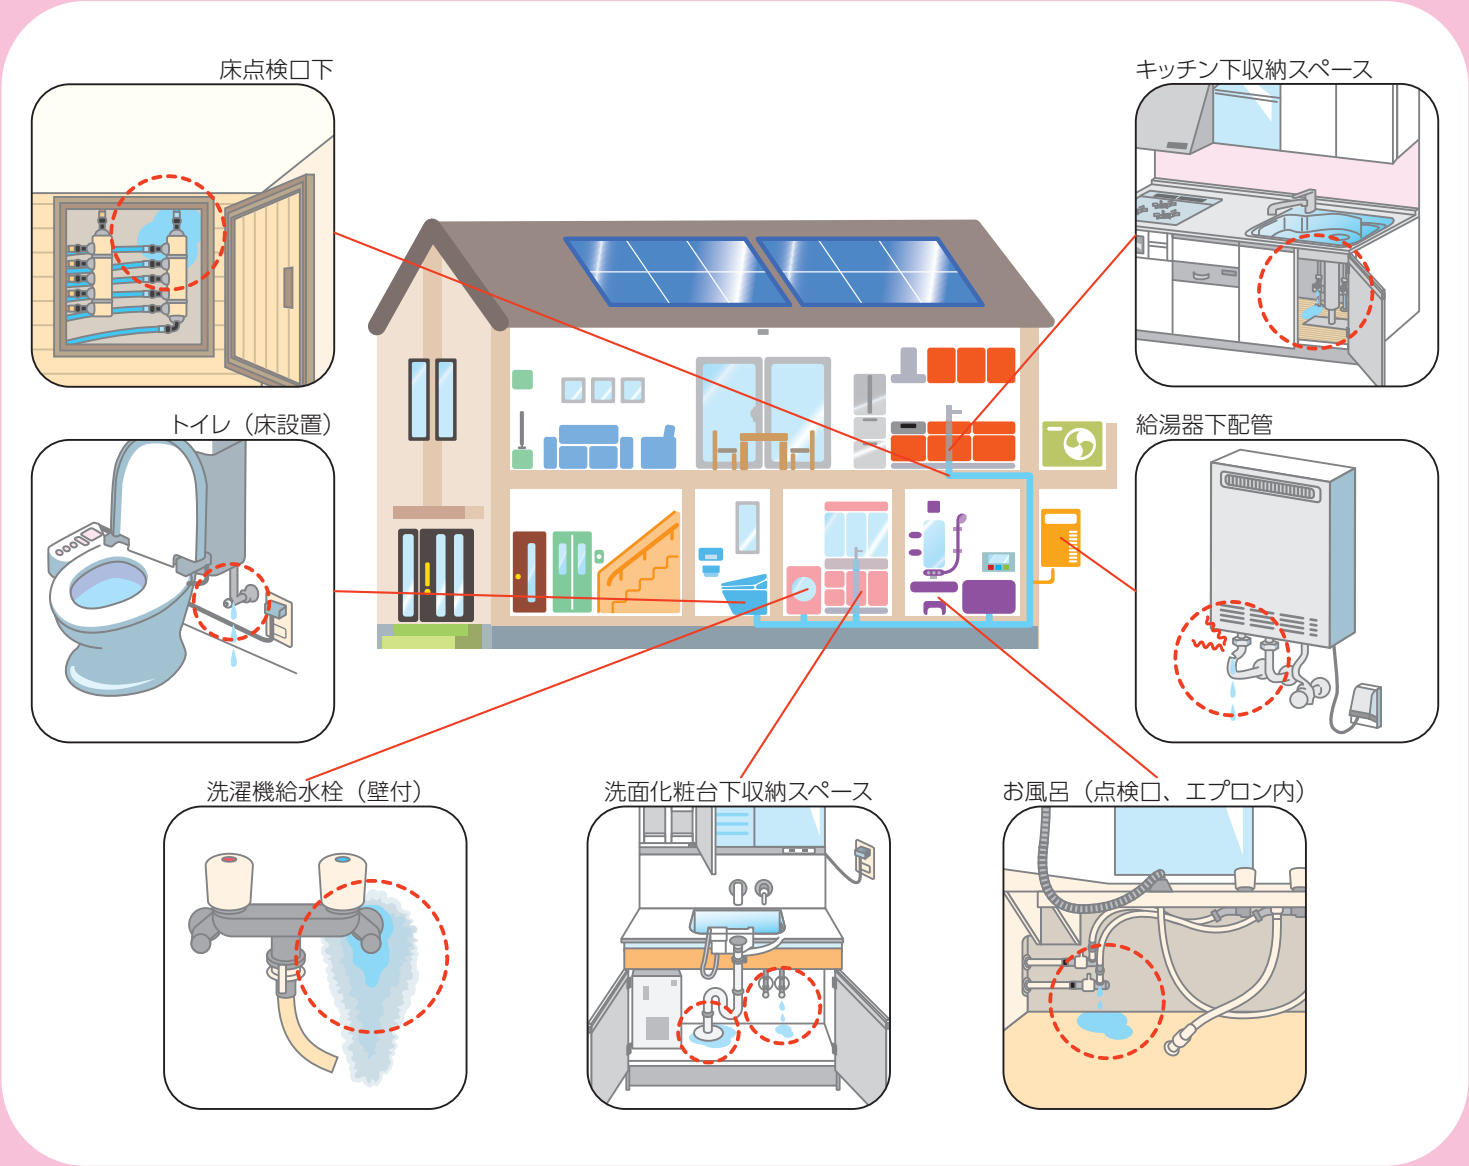

番号	点検箇所	点検項目	点検方法	判定基準	点検結果	点検頻度 (目安)
1	キッチン下 収納スペース	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
2	洗面化粧台下 収納スペース	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
3	洗濯機給水栓 (壁付)	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
4	トイレ (床設置)	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
5	お風呂 (点検口、エプロン内)	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
6	給湯器下配管	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
7	床点検口下	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
8	量水器 (水道メーター)	水漏れ有無、 異音の有無	目視 or 触診 or 聴覚	濡れ、漏れ、 異常等無き事		10 年以降は 毎年
9	水道料金 (水道検針票)	前月比較値 の確認	比較	5割以上の 変動無き事		10 年以降は 毎月

水道検針票

水道使用量のお知らせ

令和〇年4月 統計分

〇〇120番地
〇〇〇様

台帳番号	種別	用途	口径
〇〇			

今回指針	100㎡
前回指針	90㎡
旧メータ水量	㎡
今回使用料	10㎡

4 月分の使用料金（上記使用料の予定金額）		
水道料金(円)	下水道料金(円)	合計金額(円)
2,400	1,600	4,000

※参考 先月のご請求分使用量および使用料金

3 月使用料	11㎡	
水道料金 (円)	下水道料金 (円)	合計金額 (円)
2,660	1,771	4,431

〇〇番給湯流通知書

1 月使用料	8㎡	
水道料金 (円)	下水道料金 (円)	合計金額 (円)
2,030	1,610	3,640

〇〇番給湯日

令和〇年2月29日

上記金額を指定口座より振替
しましたのでお知らせします。

〇〇市長 〇〇〇〇
統計日 令和〇年5月10日